

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO,
JALISCO

**REPORTE DE ACTIVIDADES: MES DE
NOVIEMBRE DE 2018**

JUAN MURICIO CAMPOS ABARCA

DIR. SIAPADEG


DEGOLLADO, JALISCO A 04 DE DICIEMBRE DE 2018

A QUIEN CORRESPONDA:

Degollado Jalisco, a 04 de Diciembre del 2018

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 07 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018 realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

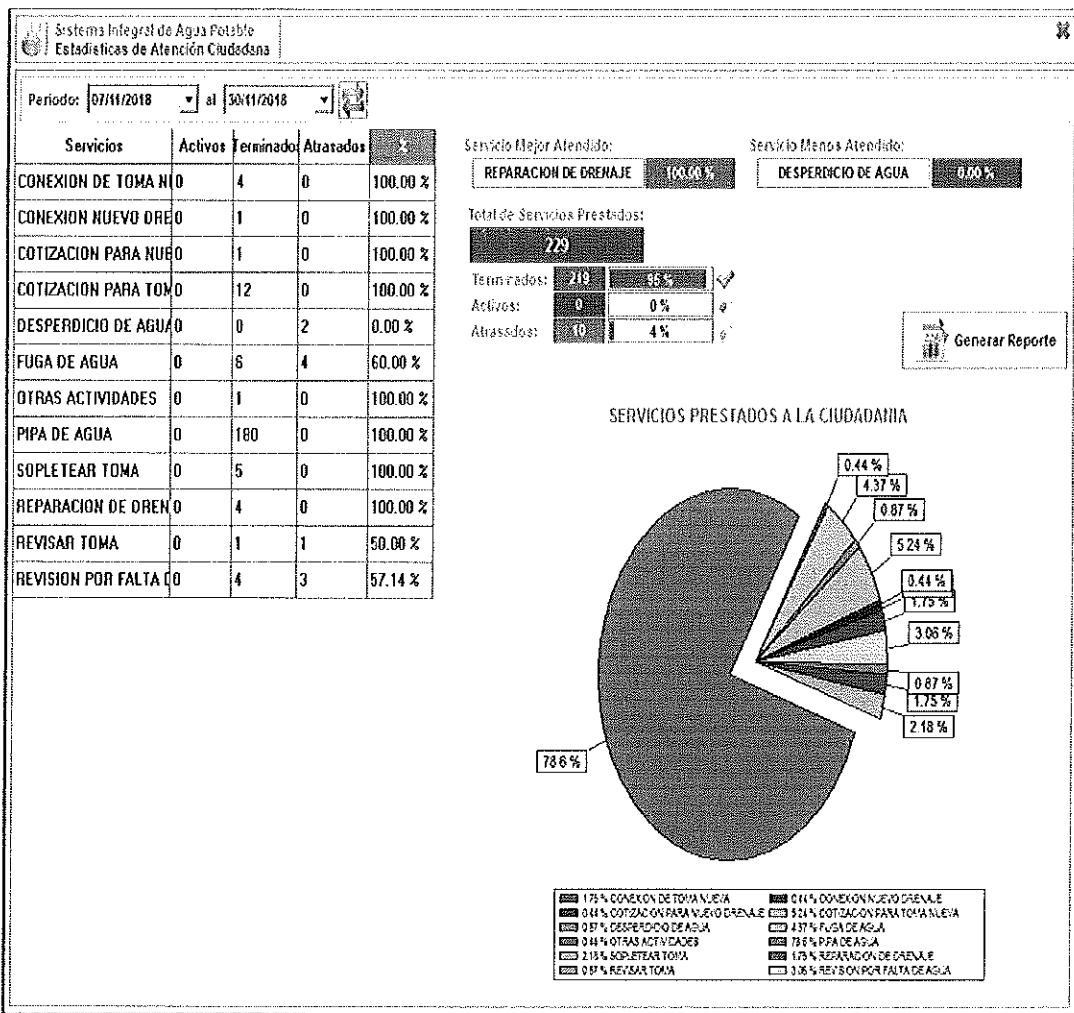

Bitácora de reportes realizados por personal operativo:

1º de noviembre de 2018 inició con el nuevo drenaje en escuela Ricardo Flores Magón en la Col. San Gabriel. **3 de noviembre** de 2018 se terminó el drenaje de la escuela Ricardo Flores Magón en la Col. San Gabriel. **5 de noviembre** de 2018 se recogió el escombros de Colosio #58, por pendiente en instalación de drenaje de Octubre, se inició el escarbe en la Col. San José Buen Agua para reparar el tubo de 4 “, se recogió el escombros de la escuela; se inició la búsqueda de la fuga de agua en mercado. **6 de noviembre** de 2018 se conectó la toma de agua en mercado y se reparó la fuga de López Cotilla, y se repararon dos fugas de agua en Daniel Pérez Arias; se soldó el tubo de la Col. San José Buen Agua. **7 de noviembre** del 2018 se inició con la conexión de toma de agua en calle Cuauhtémoc, se repartió cloro en cuatro pozos “Presa 1” “Presa 2” pozo de “Tejería” y pozo de San José Buen Agua. **8 de noviembre** de 2018 se terminó de conectar la toma de Cuauhtémoc. **9 de noviembre** del 2018 se revisó la toma de agua en Colosio #5 y se reparó con línea nueva, se hicieron dos cotizaciones una en Morelos #205 y Aldama S/N se reparó una fuga en Vallarta #25. **12 de noviembre** 2018 se apoyó a obras públicas en las reconexiones de tomas de agua. **13 de noviembre** de 2018 se realizó la conexión de drenaje en Vallarta, se reparó una fuga en Guerrero del tubo principal de 3” y se apoyó con la reparación de tomas en Guerrero. **14 de noviembre** de 2018, se reparó otra fuga en guerrero y se puso el parche de Colosio #5 y se puso el parche en Colosio #58 y otro parche en mercado se sopleteó una línea de agua en Galeano #15 y se sopletearon otras dos tomas en Nicolás Bravo #178. **15 de noviembre** del 2018 se fueron dos elementos para Guerrero para seguir apoyando con la reparación de las tomas de agua, se hizo una cotización de drenaje y agua. **16 de noviembre** de 2018 se arregló el drenaje en quebrado, se reparó lo fuga y se destapó el drenaje de mercado local de Chava Bravo. Apoyamos en hidratación a la dirección de Cultura y Deportes, durante el desfile del 20 de noviembre del 2018, se reparó una fuga de agua en Corregidora #175 y se reparó otra fuga de agua en Zapata. **22 de noviembre** del 2018 se reparó una fuga de agua en Madero #115, se hizo una cotización para Calle Abasolo y otra cotización para el Libramiento, otra cotización para la Colonia García Paniagua y se hizo otra cotización en la Col. Independencia se inició con la conexión de drenaje para Lidio Sevilla en la Col. García Paniagua, se reparó otra fuga de agua en calle Libertad #172. **23 de noviembre** del 2018 se terminó de conectar el drenaje de Lidio Sevilla en la Col. García Paniagua, se repartió cloro en tres pozos “Arroyo de los novios” y pozo “Tejería” y pozo “presa 1”, se realizó una cotización en la carretera a La Piedad departamentos verdes solicitada por Prof. Joel Rodríguez, otra cotización en San José Buen Agua área urbanizada nueva. **26 de noviembre** del 2018, **30 de noviembre** del 2018 se conectó el drenaje de la calle primero de mayo, se reparó una fuga en Prol. Manuel Arellano Col. Moisés Quezada, se revisaron cuatro tomas en Republica 107, 207, 218 y 220; se echó el parche de Mercado #115. Se revisó la fuga de la Col. García Paniagua y se hizo una cotización para Galeana #95

Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:

Fugas de agua

Calle 5 de Febrero




Calle A.S. Bravo



Calle Manuel Arellano




Calle Libertad

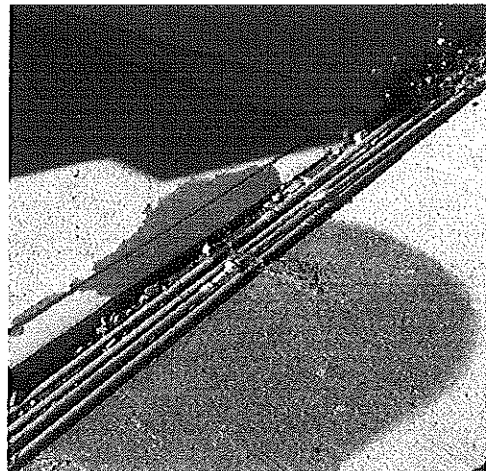


Fugas de agua

Calle Ocampo

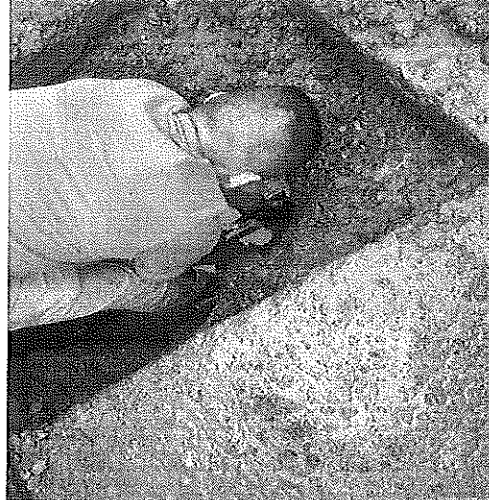


Calle Jiménez

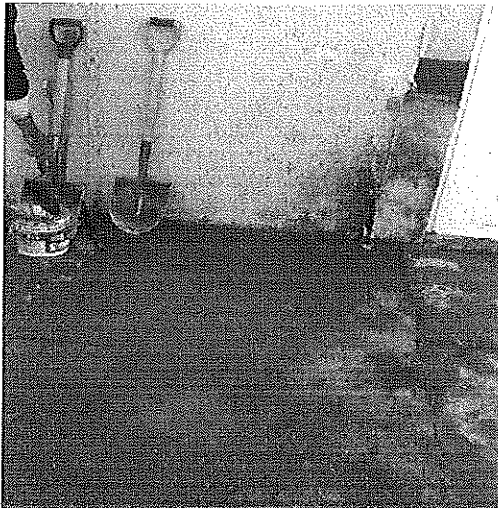


Calle Manuel Arellano




Apoyo en reparación de fugas de agua, reparación y conexión de tomas en Calle Guerrero

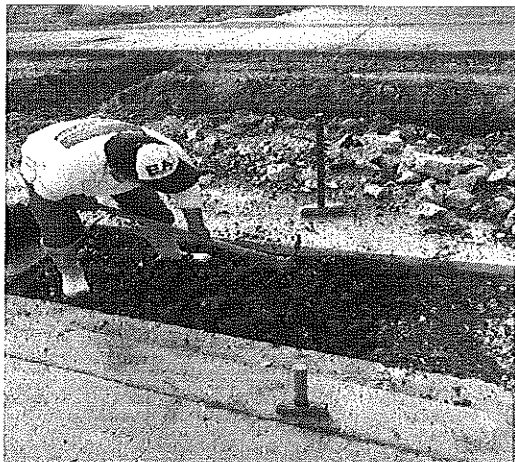

Reparación toma de maestra Carmelita por Guerrero

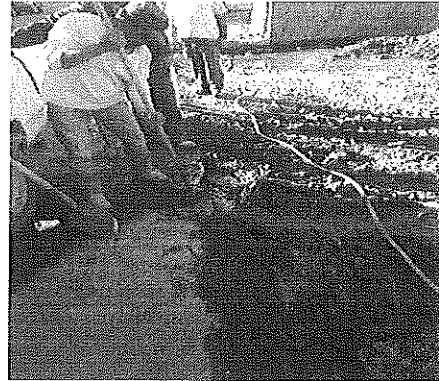

Renovación de toma en Colosio #5

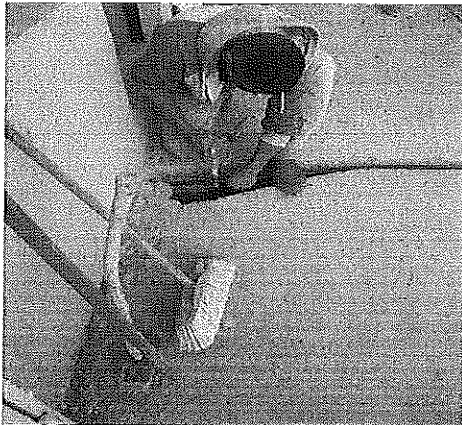

Instalación de tomas de Agua y Drenaje

-Tomas de agua



**Calle Severiano Macías #28
Col. Juan Gil Preciado**


**Calle Rufino Tamayo S/N
Col. Juan Gil Preciado**

-Nuevos drenajes



Col. Javier Garcia Paniagua. Lidio Sevilla

Prol. Vallarta, Col. Moisés Quezada

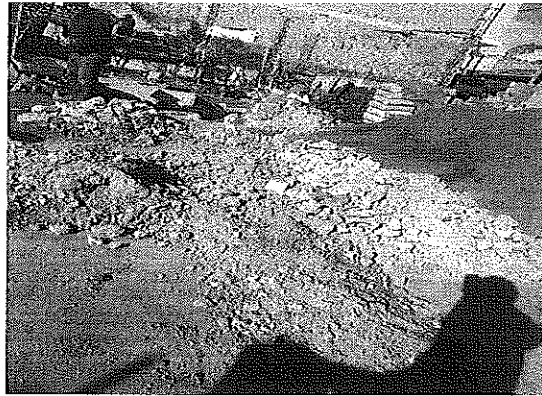

Calle Guerrero. Drenaje de maestra Carmelita

-Reparación de Drenajes




**Desasolve de Drenaje. Calle mercado.
Tienda de Chava Bravo**


-Parches por Conexiones de Agua y Drenaje



Calle Colosio #5. Reparación toma de agua

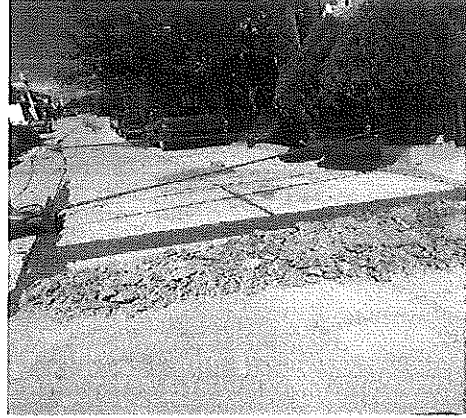

Calle Colosio #58. Conex. Drenaje

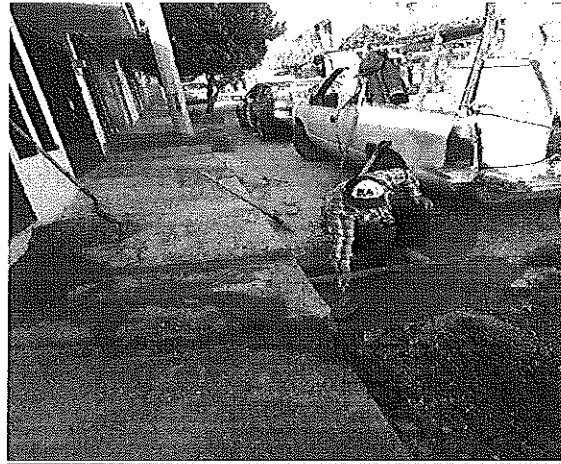

Calle Mercado. Por reparación de toma domiciliaria

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ENERO DE 2018

* Se solicitará apoyo a la dirección de Promoción Económica para que se nos ayude con personal de Empleo Temporal en cuanto tengan este programa, para realizar encuestas donde se manejen datos sobre el Servicio del Agua, si este es bueno o no y que sugerencias tienen para mejorarlo; así mismo se aprovechará esta encuesta para realizar un padrón sobre tomas registradas con contrato y tomas que no tienen contrato pero si tienen servicio; así como los domicilios que no tienen toma de agua y la necesitan, dentro de la misma encuesta.

*Ver la posibilidad de implementar medidores estratégicos en negocios para medir el agua que consumen, y después implementarlos en los domicilios particulares, algo muy necesario para que los usuarios cuiden mejor el agua y la aprovechen los que no la tienen, lo que se busca es que haya una mejor distribución del agua habiendo menos fugas de agua y mayor cuidado de este vital líquido; ya que es mucha la que se desperdicia; así mismo instalar macromedidores en los pozos de agua potable para checar cuanta agua se esta sustrallendo de ellos, ya que no todos cuentan con el macromedidor solo dos de ellos lo tienen, uno de ellos no funciona y se encuentra en pozo de "Arroyo de los Novios" y el que si se encuentra trabajando esta instalado en pozo.

La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de Noviembre de 2018

Periodo: 01/11/2018		el 30/11/2018					
Cuota Fija:	\$10,713.27	Bonificaciones:	\$1,688.00	Reconexión:	\$0.00	Total	
Saneamiento:	\$18,742.34	Sanción:	\$0.00	Otros:	\$139.08	\$439,018.65	
Infraestructura:	\$3,373.53	Certificados:	\$0.00	Bonificaciones		No. de Recibos:	75
Permiso de Instalación:	\$0.00	Reposición:	\$0.00	Tercera Edad:	\$1,688.00	No. de Contratos:	64
Conexión de Agua:	\$3,069.88	Materiales:	\$2,571.00	Viuda:	\$0.00		
Conexión Alcantarillado:	\$4,699.45	Permiso para Romper:	\$2,417.27	Discapacidad:	\$0.00		
Rezagos:	\$82,192.33	Gastos de Ejecución:	\$504.02	Pensionados:	\$0.00		
Recargos:	\$3,179.33	Mano de Obra:	\$9,114.94				


Los EGRESOS correspondientes a Noviembre (07 al 30 de Noviembre) son los siguientes:

*Luz pozos :	905,905
*Nómina:	94,588.2
*Comisiones bancarias:	301.6
*Material de fontanería	7,379.08
*Gasolina	32,581.9
*Pago de playeras para evento de cultura	3,480
*Lic. Nomipaq (última parcialidad)	1,157.10
*Maniobras de extracción e instalacion De bomba en pozo "Presa 1"	20,880

Al 6 de Noviembre TOTAL = **\$1,066,272.80**

ATENTAMENTE

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"
"Sufragio efectivo, no reelección"**


GUAPADEG
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO

Juan Mauricio Campos
C. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO