

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO

REPORTE DE ACTIVIDADES: MES DE OCTUBRE DE 2019

JUAN MURICIO CAMPOS ABARCA

DIR. SIAPADEG

DEGOLLADO, JALISCO

A 06 DE OCTUBRE DE 2019



06/NOV/19

A QUIEN CORRESPONDA:

Degollado Jalisco, a 06 de Octubre del 2019

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2019, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

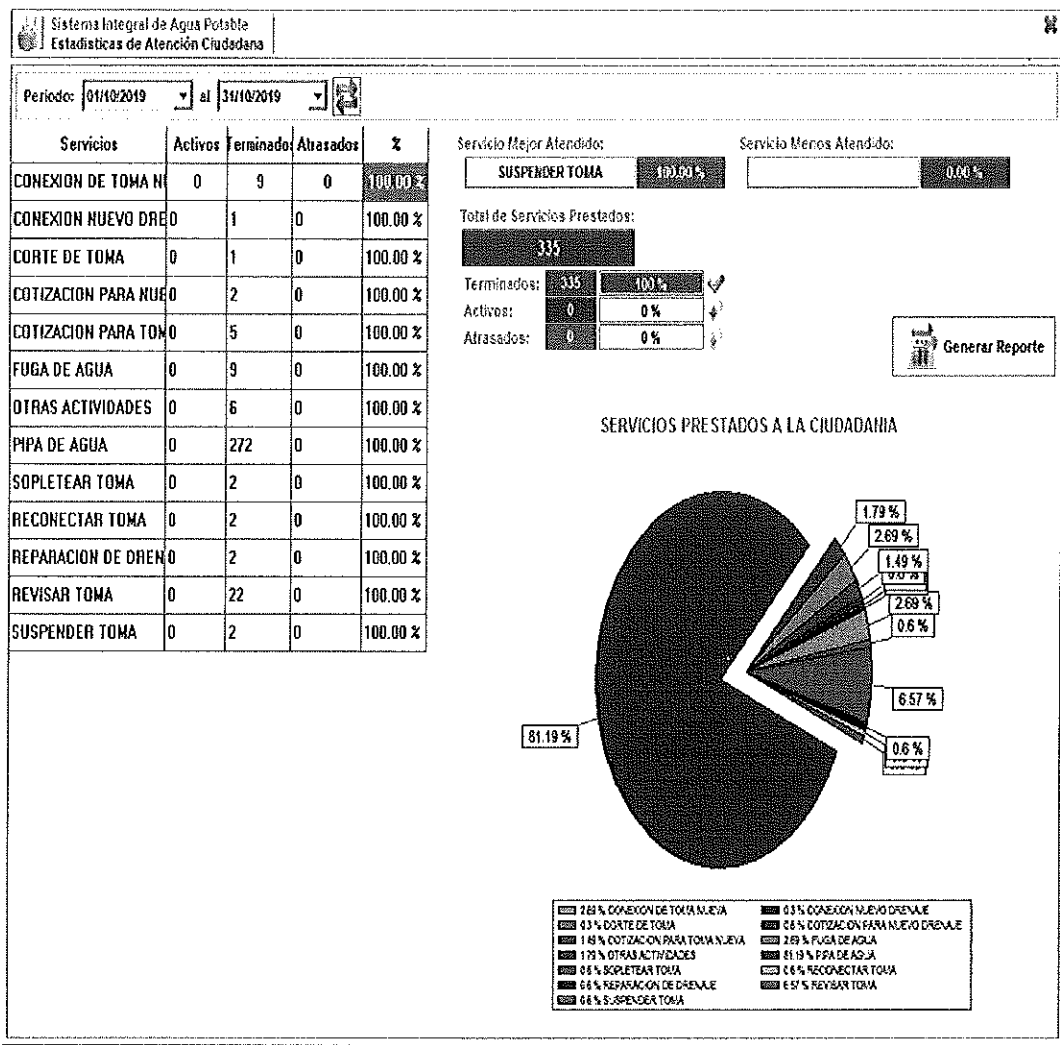


Bitácora de reportes realizados por personal operativo:

1 de octubre del 2019 Se inició con la conexión de un drenaje en la calle Colón 190 y se hizo una cotización en camino a coyotes pero no pasa línea de agua por ese camino; se puso una válvula en la línea de cloración en el pozo de los novios **2 de octubre del 2019** Se terminó de poner el drenaje de Colón 191; se limpió la válvula que va para las palapas para cambiarla; se hizo una cotización de agua en la calle Francisco Márquez #21 Colonia Javier García Paniagua; se hizo la cotización de drenaje en la Colonia Juan Gil preciado **3 de octubre del 2019** Se puso una válvula que va para las palapas se conectó una línea nueva en 20 de noviembre porque se canceló la que tenía porque se estaba rompiendo el tubo; se reparó la fuga en calle Zaragoza frente a lavado de Rocky **4 de octubre del 2019** Se inició con la conexión de una línea de agua de 2" en la colonia San José Buen Agua; se revisó en el domicilio en Allende # 220 y si les llega el agua; se reparó una fuga en calle 5 de mayo #63 y se hizo una preparación de una fuga en 5 de mayo #79; se tiraron dos viajes de escombros y se acarreó un viaje de tepetate para la calle 5 de **mayo 7 de octubre del 2019** Se terminó de reparar la fuga en calle 5 de mayo #83; se inició con la conexión de un drenaje en la Calle plan de Ayala sin número; se sopleteó una toma en El Tecolote; se revisó la válvula de Vallarta y tenía un tapón **8 de octubre del 2019** Se terminó de conectar el drenaje en plan de Ayala; se tiró un viaje de escombros se siguió con la conexión de la línea en San José Buen Agua **9 de octubre del 2019** Se revisó en Guerrero #199 y ya le llegó el agua; se sopleteó en Aldama #63; se sopleteó en 5 de febrero #25; se empezó a conectar la línea de 2" nueva de agua en "San José Buen Agua"; se reparó una fuga en Vallarta; le quitaron el tapón que tenía en el registro; se hizo una cotización de agua y drenaje en la calle Ramón López #94 **10 de octubre del 2019** Se instala una válvula check de 8 " en el pozo de tejería en el Blvd. Gonzalo Ayala #80; no le llega el agua porque estaba el pozo apagado; se inició con la conexión de una toma nueva en Plutarco Elías Calles #83; Se hizo una cotización para una toma nueva en calle San Ignacio #15 colonia San José Buen Agua; se hizo otra cotización para toma de agua en la calle San Ignacio sin número Colonia San José Buen Agua; se reparó una fuga en la calle Independencia frente al #47 **11 de octubre del 2019** Se terminó de conectar la toma de Ávila Camacho #58; se terminó de conectar la línea de agua de 2" en Col. San José Buen Agua; se cortó una toma en la Calle Carranza #20 **14 de octubre del 2019** Se reparó una fuga de agua en la calle García Paniagua Colonia Colosio; se conectó una toma nueva en la calle Ramón López #94 colonia San Gabriel y se inició con la conexión del drenaje; se hizo una cotización de agua y drenaje en la calle Guerrero #75 **15 de octubre del 2019** se terminó de conectar el drenaje de la calle Ramón López #94 colonia San Gabriel; se revisó que no tuviera toma en la calle Guadalupe Méndez #13 B y no tiene línea **16 de octubre del 2019** Se reparó una fuga en la Calle Carranza #31; se repararon unos tubos en San José Buen Agua; se hizo una cotización de agua en la calle Hidalgo #168 **17 de octubre del 2019** Se reparó una fuga de agua en la calle 16 de septiembre **18 de octubre del 2019** se tiraron cuatro viajes de escombros de la calle 16 de septiembre y se acarrearón tres viajes de tepetate; se reparó una fuga en la colonia San José Buen Agua **21 de octubre del 2019** Se apretaron los tornillos en la calle 16 de septiembre donde se

pusieron las juntas giubault de 6"; se inició con la conexión de la toma de agua de Gustavo el birriero; se checó en la calle moradores sin número y si les llega el agua **22 de octubre del 2019** Se puso un tapón en la calle Vallarta porque lo quebraron del registro; se terminó de conectar una toma de Gustavo el birriero; se tiró un viaje de escombros; se hizo acarrear un viaje de tepetate **23 de octubre del 2019** se echó un parche en la Calle plan de Ayala y se inició con la conexión de una toma en San Ignacio #15 colonia San José Buen Agua; se hizo una cotización de agua en la calle Leona vicario #4 Colonia independencia **24 de octubre del 2019** Se terminó de conectar la toma de la calle San Ignacio #15 y se conectó otra toma en la calle San Ignacio #143 colonia San José Buen Agua; se llevó cloro al pozo "Presa 2" **25 de octubre del 2019** Se conectó una toma nueva en Guerrero #75; se hizo una cotización en la calle David Alfaro Siqueiros #4 y otra en el número 6 de agua y drenaje Colonia Juan Gil Preciado **28 de octubre del 2019** Se conectó un drenaje en la calle Guerrero #75; 4 viajes de escombros y se acarrearón cuatro viajes de tepetate **29 de octubre del 2019** Se echó un parche en la Calle República; se arregló el registro de la calle 16 de septiembre; se revisó la Colonia las cruces y si les estaba llegando el agua **30 de octubre del 2019** Se quebró el concreto de Guerrero pero se suspendió; se conectó un drenaje en la calle Vallarta **31 de octubre del 2019** Se termina de conectar el drenaje en la calle Vallarta; se canceló una toma en la calle Zaragoza; se conectó un drenaje en la calle Diego Rivera #150, Colonia Juan Gil Preciado; se reconectó una toma en San José Buen Agua.

Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:


Fugas de agua

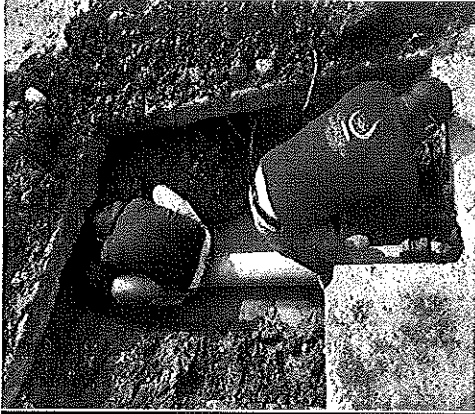

Calle 16 de Septiembre




Calle 5 de Mayo

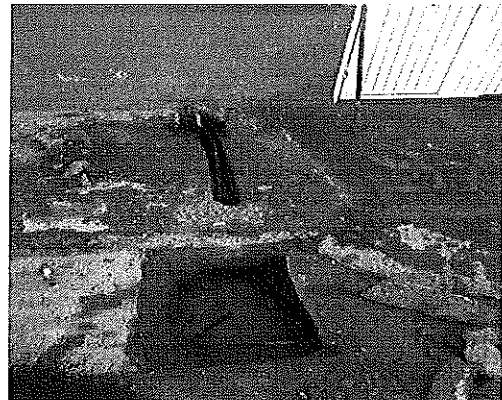

5 de Mayo #68

Instalación de tomas de Agua y Drenaje

-Tomas de agua

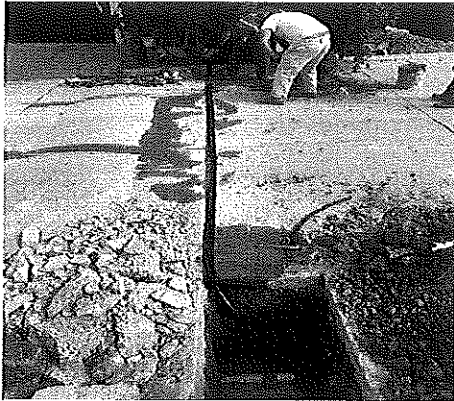


Calle Plutarco Elias Calles




Calle 20 de Noviembre


-Drenajes

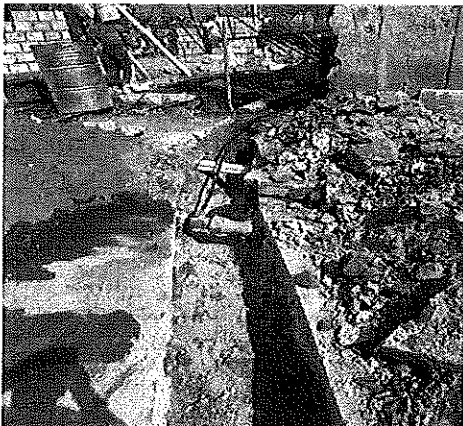

Calle Guerrero

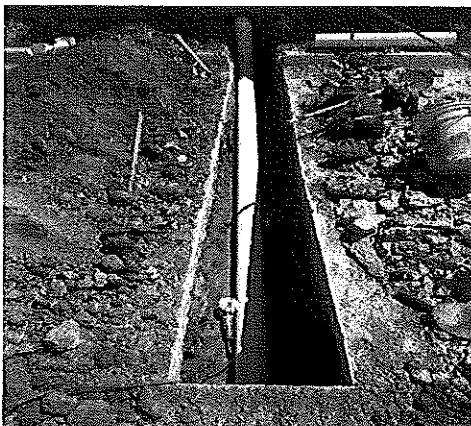

Calle Plan de Ayala

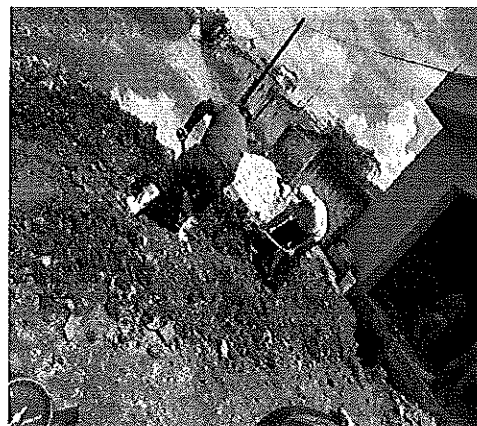

Calle Colón

-Instalación válvula Check en pozo “Tejería”



-Monitoreo de pozos por parte de la Comisión Estatal del agua



-Soldar línea para cloración en pozo “Arroyo de los Novios”



La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de Octubre de 2019

Período: 01/10/2019 al 31/10/2019						
Cuota Fija:	\$19,568.38	Bonificación:	\$3,026.60	Reconexión:	\$0.00	Total
Saneamiento:	\$32,138.87	Sanción:	\$0.00	Otros:	\$6,558.00	
Infraestructura:	\$5,784.87	Certificados:	\$0.00	Bonificaciones		No. de Recibos: 138
Permiso de Instalación:	\$0.00	Reposición:	\$10,426.89	Tercera Edad:	\$1,286.05	
Conexión de Aguas:	\$5,372.29	Materiales:	\$8,020.82	Viuidez:	\$0.00	No. de Contratos: 110
Conexión Alcantarillado:	\$6,579.23	Permiso para Romper:	\$3,037.75	Discapacidad:	\$0.00	
Rezagos:	\$146,105.51	Gastos de Ejecución:	\$2,412.29	Pensionados:	\$0.00	
Recargos:	\$14,009.92	Mano de Obra:	\$738.44			

Los EGRESOS correspondientes a OCTUBRE (01 al 31 de OCTUBRE de 2019) son los siguientes:

*Luz pozos	391,035.00
*Nómina	78,915.40
*Compensaciones, operativo	2,020.00
*Pago ISR por sueldos y salarios	10,164.00
*Honorarios contador	3,500.00
*Medicamentos para empleados	2,694.00
*Notificador	5,100.00
*Pago de pipas de agua	1,600.00
*Comisiones bancarias	290.00
*Lic. Anual Compaq Nominas	3,816.40
*Material de fontanería	6,476.91
*Mantenimiento de vehículos	16,890.50
*Mantenimiento de pozos	23,200.00
*Combustible	35,251.90
*Reparación de herramienta	522.00

TOTAL = \$581,476.11

ATENTAMENTE

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”
“Sufragio efectivo, no reelección”

Juan Mauricio Campos

C. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA

**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**

