

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**

REPORTE DE ACTIVIDADES: MES DE OCTUBRE DE 2020

JUAN MURICIO CAMPOS ABARCA

DIR. SIAPADEG

DEGOLLADO, JALISCO


A 06 DE OCTUBRE DE 2020

A QUIEN CORRESPONDA:

Degollado Jalisco, a 06 de Octubre del 2020

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2020, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

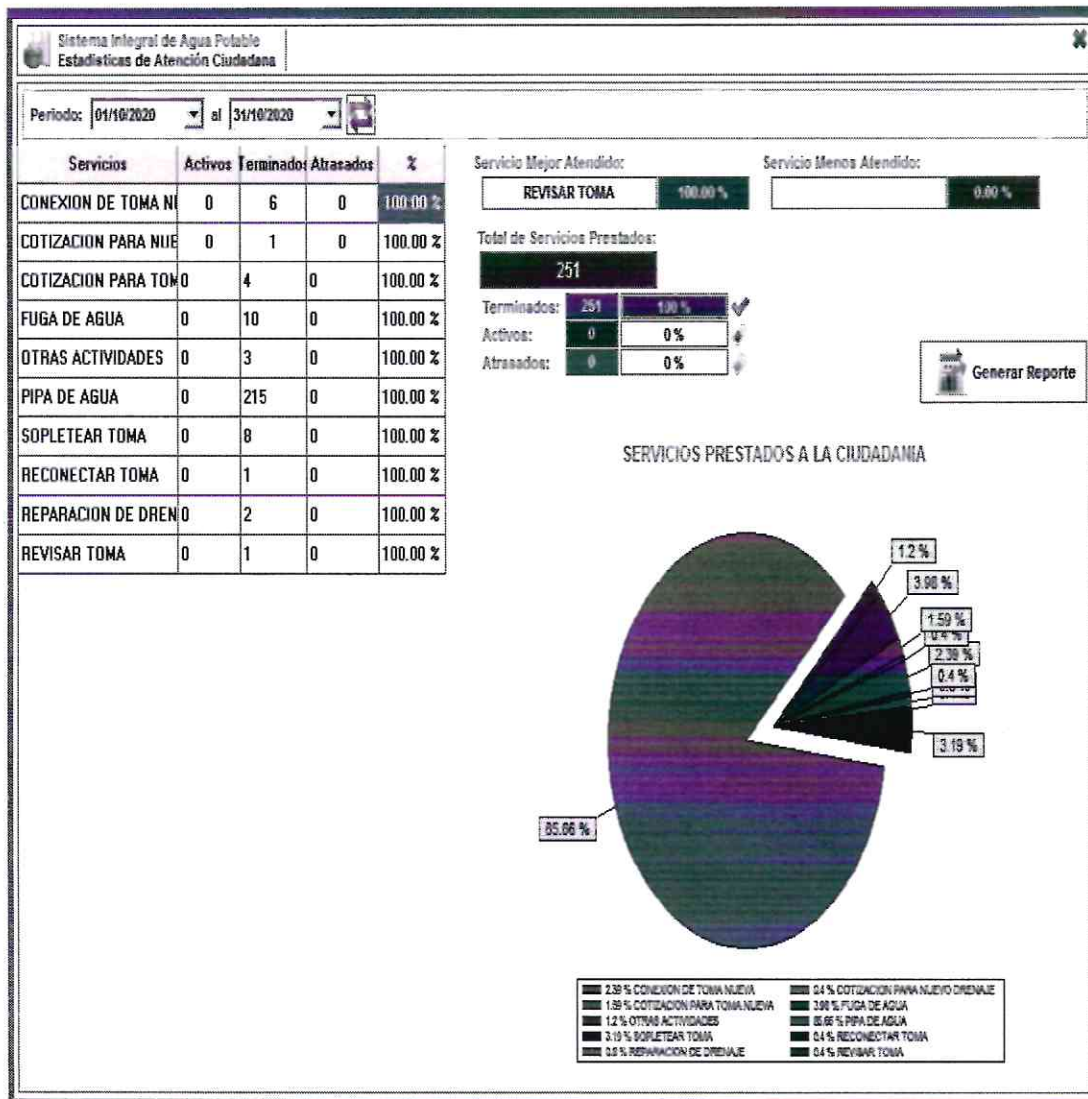

Bitácora de reportes realizados por personal operativo:

1 de octubre del 2020 se inició con la búsqueda de una fuga en la colonia Benito Juárez; se desasolvó un drenaje en la calle Adolfo López Mateos #67 **2 de octubre del 2020** se reparó una fuga en la colonia Benito Juárez; se sopleteó una toma en la calle Javier García Paniagua #40 **5 de octubre del 2020** se conectó una toma en la Calle Plutarco Elías Calles #98 A; se desasolvó un drenaje en el corredor comercial **6 de octubre del 2020** se reparó una fuga en la calle Colón y se echó tepetate; se reparó una fuga en la calle Lázaro Cárdenas #33; se reparó una fuga en la calle 5 de mayo esquina madero; y se echó un viaje de tepetate **7 de octubre del 2020** se tiró un viaje de escombros de la calle 5 de mayo esquina madero; se pusieron dos tapones en la calle defensores; se conectó una toma en la calle Diana Laura rojas #20 **8 de octubre del 2020** se reparó una fuga en la calle Gabriel Velázquez #14; se reconecta una toma de la calle Margarito Ramírez #5, estaba desconectada del tubo principal; se hizo una cotización para toma de agua en la calle 5 de febrero #98 **9 de octubre del 2020** se desasolvó un drenaje en la calle Guerrero S/N; se reparó una toma en el mogote del dinero de José Luis El tortero; se reparó una fuga en El Tecolote **13 de octubre del 2020** se llevó cloro al pozo "presa uno", "presa dos", al de "tejería" y "San José Buen Agua"; se hizo una cotización de agua en la calle Leopoldo García #23, Colonia Moisés Quezada y una de drenaje **14 de octubre del 2020** se conectó la línea de drenaje en la calle Cuauhtémoc #110 y se reparó una fuga de agua en la calle Ramón López y salió otra en la misma calle y se inició el trabajo de reparación **15 de octubre de 2020** se terminó de reparar la fuga en la calle Ramón López que estaba en el tubo principal de 3 pulgadas; se tiró un viaje de escombros, y un viaje de tepetate; se reparó una fuga en la calle Francisco Gallardo y se tiraron dos viajes de escombros; se acarreó un viaje de tepetate **16 de octubre del 2020** se juntó el escombros de la calle Ramón López y se acarreó un viaje de tepetate; se reparó una fuga en la calle Javier Mina #70; se sacó rosca a un tubo de media en la calle Cuauhtémoc; se conectó una toma en la calle Juan Rulfo #6 **19 de octubre del 2020** se conectó la toman la calle 5 de febrero #198; se fue a la calle Leona Vicario #4; se fue a sopletear pero no salió nadie; se tiró un viaje de escombros y un viaje de tepetate **20 de octubre del 2020** se conectó una toman la calle Cuauhtémoc 110; se conectó una toma de agua en la calle Rufino Tamayo #79; se revisó la toma de la calle Juárez por un reporte de falta de agua, pero si les llegaba el agua; se fue a la Colonia Colosio para marcar la línea por donde iba a abrir la máquina para un nuevo drenaje **21 de octubre del 2020** se reparó una fuga frente a la gasolinera ROJEMAR; se cortó con la contadora en la calle Cuauhtémoc; se reparó una fuga en la Colonia Colosio; se repararon dos fugas en la colonia San Gabriel en la calle Enrique López; se reparó una fuga en la calle Cuauhtémoc **22 de octubre del 2020** se juntó el escombros de la calle Enrique López y se cargó un viaje de tepetate; se conectó la toma en la calle Rufino Tamayo #79; se sopleteó en la calle Daniel Pérez #15; se repararon dos líneas de agua la calle


Cuauhtémoc **23 de octubre del 2020** se apoyó a la comunidad de Buenos Aires a poner una válvula de 2 pulgadas **26 de octubre del 2020** se reconectó una toma en la calle Independencia #25 Col. Centro, se fue a revisar el pozo de "tejería"; se revisó una posible conexión en Cosío Vidaurri; se sopleteó una toma en Carranza #15 C; se checó una posible fuga de agua pero había nada; se sopleteó una toma en la calle Ramón López #8; se arregló una fuga en Guerrero camino a Casa Blanca; se revisó un domicilio en la calle Leopoldo García **27 de octubre del 2020** se fue al Terrero hacer una mediciones para cortar y conectar unos tubos y tomas de agua; también se fue a conectar dos tomas de agua en la calle Leona Vicario #1 pero una se conectó y la otra se dejó pendiente porque no tiene contrato; se llevó la camioneta con Toño mecánico y le echó al power un poco de líquido de frenos **28 de octubre del 2020** se ayudó a reparar un tubo que quebraron en la calle Cuauhtémoc # 61; se quitó el medidor en una toma de la calle Constitución #18 y se sopleteó porque no llega el agua; se reparó una fuga en la colonia San José Buen Agua **29 de octubre del 2020** se sopletearon dos tomas una con Lorena Bravo y Allende #200 y la otra en Allende #152; se conectó la toma del conejo **30 de octubre del 2020** se fue al terrero a cortar, comenzaron a cortar pero se descompuso la máquina y se regresaron.

Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:


Fugas de agua (Búsqueda y reparación)




Calle Zapata

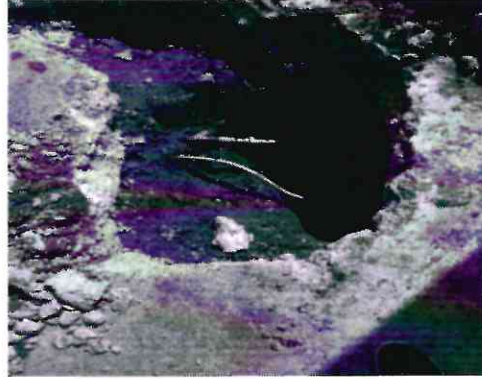

Calle Enrique López

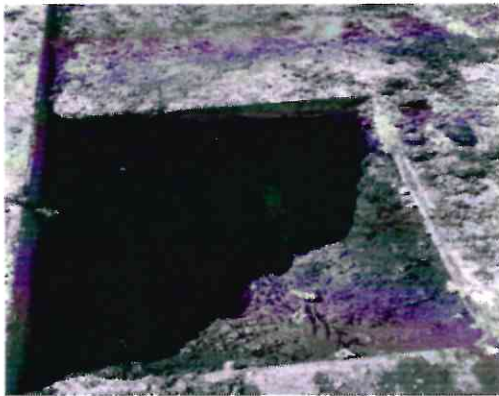


Calle Francisco Gallardo

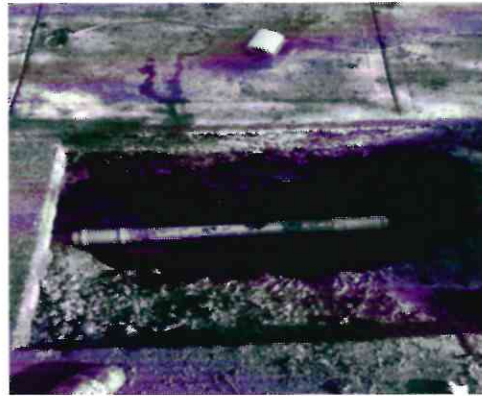

Calle Ramón López



Frente a la gasolinera

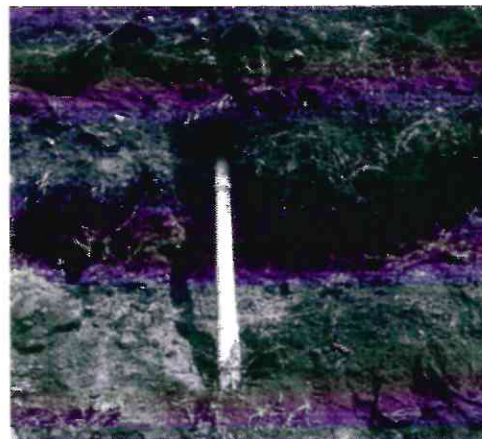

Reparación tubo de 2", Col. Colosio

Instalación de tomas de Agua y Drenaje

**-Tomas de agua
(Instalación, tomas nuevas domiciliarias)**



Calle Mariano Azuela #6



Calle Pedro Moreno



Calle Plutarco Elias Calles #98



Calle Rufino Tamayo



Diana Laura Riojas #20



Reconexión Calle Margarito Ramirez #5

**-Drenajes
(Instalación nuevos drenajes domiciliarios)**




Calle Cuahutémoc



Corte con cortadora en concreto para Conexión drenaje
Calle Cuahutémoc

-Parche en A.S. Bravo #194 (Por trabajo de Conexión de toma de agua)

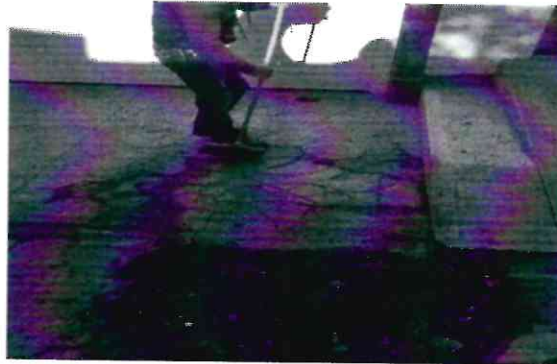

-Apoyo a Comunidad, Buenos (Instalación de válvula reguladora de agua)



La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de OCTUBRE de 2020

-Ingreso por Agua:

Periodo: 01/10/2020 al 31/10/2020							
Cuota Fija:	\$16,323.17	Bonificación:	\$927.48	Reconexión:	\$0.00	Total	
Saneamiento:	\$13,952.40	Sanción:	\$9,355.90	Otros:	\$2,981.93	\$145,762.62	
Infraestructura:	\$2,511.42	Certificados:	\$0.00	Bonificaciones		No. de Recibos:	87
Permiso de Instalación:	\$1,967.75	Reposición:	\$12,714.36	Tercera Edad:	\$927.48	No. de Contratos:	72
Conexión de Agua:	\$4,029.20	Materiales:	\$10,686.53	Viuda:	\$0.00		
Conexión Alcantarillado:	\$4,934.40	Permiso para Romper:	\$5,439.83	Discapacidad:	\$0.00		
Rezagos:	\$53,497.71	Gastos de Ejecución:	\$1,249.85	Pensionados:	\$0.00		
Recargos:	\$5,045.65	Mano de Obra:	\$2,000.00				

Los EGRESOS correspondientes a OCTUBRE (01 al 31 de OCTUBRE de 2020) son los siguientes:

*Luz pozos	402,748.00
*Nómina	81,977.40
*Compensaciones, operativo	1,300.00
*Comisiones bancarias	777.00
*Material de fontanería	4,333.46
*Trabajo en máquina	2,750.00
*Pago a notificador	1,700.00
*Apoyo en gastos médicos(valvulero)	400.00
Antonio Villaseñor Méndez	

TOTAL = \$495,985.86

ATENTAMENTE

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"
"Sufragio efectivo, no reelección"

Juan Mauricio Campos

C. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO



**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**

REPORTE DE ACTIVIDADES: MES DE NOVIEMBRE DE 2020

JUAN MURICIO CAMPOS ABARCA

DIR. SIAPADEG

DEGOLLADO, JALISCO


A 08 DE NOVIEMBRE DE 2020

A QUIEN CORRESPONDA:

Degollado Jalisco, a 08 de Diciembre del 2020

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2020, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

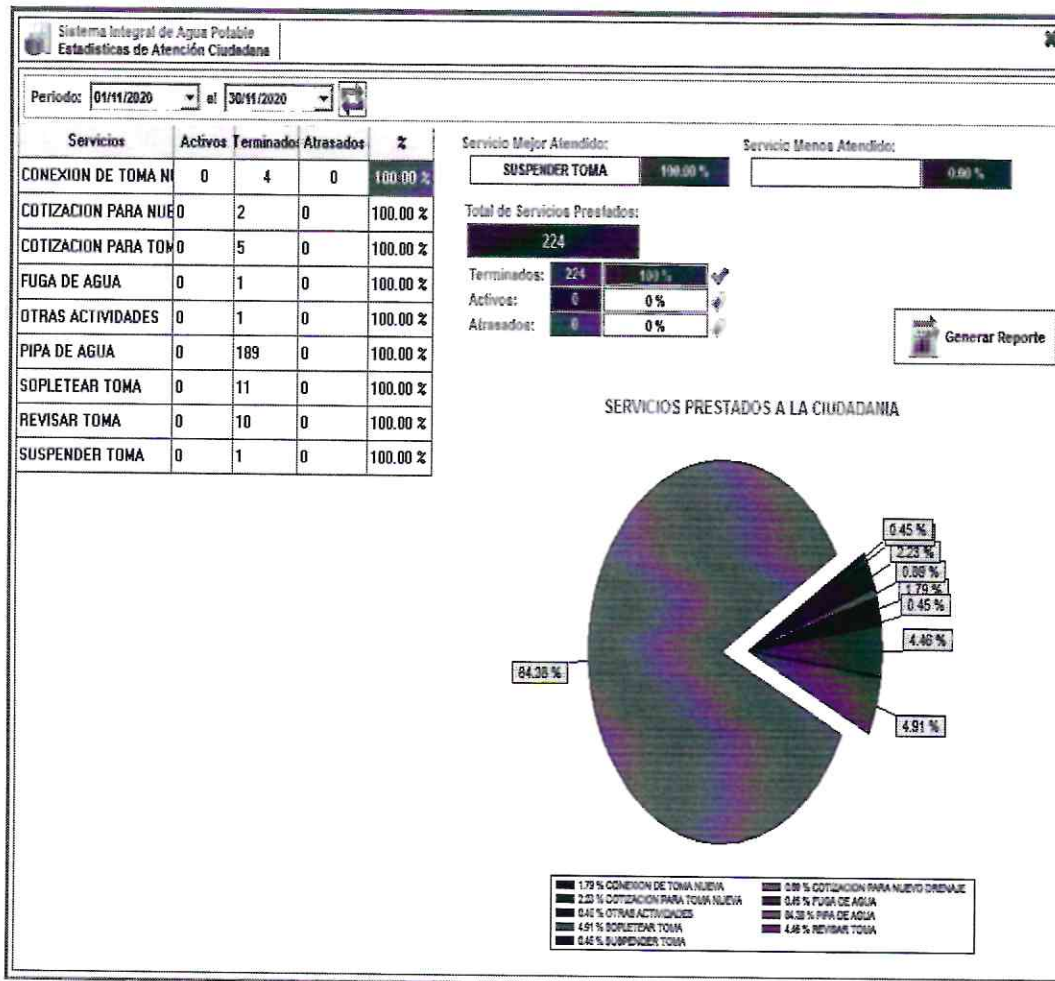

Bitácora de reportes realizados por personal operativo:

Martes 3 de noviembre del 2020 Se puso un brocal en la Colonia Colosio donde pusieron una red de drenaje; se canceló una toma en la calle Juárez #39; se reparó una fuga de agua en la calle Prol. Vallarta #28 se repararon dos fugas de agua en la colonia San José Buen Agua, y en el boulevard toca hasta el martes el agua; se fue a revisar una fuga en la calle Ocampo y es fuga de el drenaje, se ocupa la máquina y dos tramos de tubo de 10 pulgadas; se pusieron parches en la calle Ramón López **Viernes 6 de noviembre del 2020** Se sopleteó una toma en la Calle Constitución #18 y se sopleteó en la gasolinera ROJEMAR; y se siguió con las reconexiones de las tomas en la Calle Constitución; se hizo una cotización de agua en camino a casa blanca **lunes 9 de noviembre del 2020** Se juntó el escombros de la calle 5 de mayo y de la calle Ramón López; se siguieron conectando las tomas en la Calle Constitución; se inició con la conexión de un drenaje en la calle Chamizal esquina con Pedro moreno; se conectó una toma en la calle moradores sin número Colonia las cruces; se fue a la colonia San José Buen Agua para ubicar las fugas **martes 10 de noviembre del 2020** Se terminó de conectar el drenaje de la calle Chamizal esquina Pedro Moreno y se conectó una toma de agua; se puso una línea de agua provisional en la gasolinera ROJEMAR porque se tapó la que tenía; se sopleteó una toma para las palapas **Miércoles 11 de noviembre del 2020** Se hizo una cotización de agua y drenaje en la Calle Carranza #305; se revisó el domicilio de Obregón #258 y no está conectada; se hizo una cotización de drenaje en la calle 16 de septiembre #251; se revisó una fuga en Niños Héroes pero se necesita que ande el agua; se echó un parche en la calle López Cotilla **Jueves 12 de noviembre del 2020** Se reparó una fuga en la calle Moisés Quezada #29; se sopleteó de nuevo la línea de las palapas; se revisó la toma de la fábrica desde el tubo principal y es falta de presión; se conectaron las últimas tomas en la Calle Constitución **Viernes 13 de noviembre del 2020** Se repararon dos fugas de la línea del pozo "Presa 1" de 6 pulgadas **Martes 17 de noviembre del 2020** Se cambió una toma en la Colonia Independencia porque no les llegaba el agua de donde están conectados; se sopleteó una toma en la calle primero de mayo #279; se llevó la camioneta con Villita para que se le arreglaran las puertas porque ya no cerraban **Miércoles 18 de noviembre del 2020** Se desazolvó un drenaje en la calle Nicolás Bravo #176; se buscó una fuga en el Blvd. Niños Héroes y era una manguera rota; se llevó dos tambos de cloro al pozo de tejería y se llevó otro al pozo "Presa 1" y se reparó una manguera de cloración del pozo "Presa 1" **19 de noviembre del 2020** Se fue a la comunidad de Charapuato para apoyar a poner una toma y una red de agua hacia el pozo; se reconectó una toma en la colonia San José Buen Agua; se recogió la cortadora que se le prestó a los de obras públicas de la calle Gabriel Velázquez **viernes 20 de noviembre del 2020** se apoyó a la comunidad de Buenos Aires a reparar una fuga y se reparó una fuga en la calle Javier García Paniagua, Colonia Colosio; se revisó el mercado pero es problema de los tinacos; **Lunes 23 de noviembre del 2020** Se reparó una fuga de agua en la Calle Constitución de una válvula que se quebró cuando andaban pavimentando; se fue a hacer una cotización de agua pero no hay red por esa calle es en la Calle prolongación Ávila Camacho #270; se fue a la Colonia Independencia para revisar dos fugas que

iba a reparar el personal de obras públicas **Martes 24 de noviembre del 2020** Se revisó en el domicilio Manuel M. Diéguez #137 pero no se encontró el número; se revisó en el domicilio Francisco Pérez Arias #63 y el medidor estaba tapado; se reparó una fuga en la 16 de septiembre #2A y 2B se cargo un viaje de tepetate y se tiró un viaje de escombros **Miércoles 25 de noviembre del 2020** Se revisó el domicilio en la calle Zaragoza #8 y le llega muy poca agua, es falta de presión; se checó en la Calle Mina #87A; si le llega solo que tiene el aljibe en alto y no sube hasta antes de quitar el agua; se revisó en Camino los Ranchitos #14, 24 y 53 y si les llega agua nada más que a veces no alcanza a subir; se checó en la Calle Galeana #15 y si le estaba llegando; en la calle Juan Silva #77 también estaba llegando el agua; se checó en Morelos #196 y si estaba llegando agua; se hizo una cotización de agua en la calle San Miguel #78, colonia San José Buen Agua; se revisó una fuga de agua en la calle Margarito Ramírez #95 pero no había agua ya la habían quitado; se checó en el # 96 de Margarito Ramírez y si está conectada de Pedro moreno para abajo por eso no les alcanza llegar, es la última toma **Jueves 26 de noviembre** Se fue a la comunidad de Buenos Aires para reparar una fuga y se puso una válvula de 3 pulgadas; se puso un tapón en una fuga en la calle Manuel Arellano esquina Reforma; se revisó el domicilio de Reforma #137 y tenía el flotador pegado; se checó en López Cotilla y si le llega el agua; se reparó una fuga en Carranza #232; se conectó una toma en el Boulevard Niños Héroes **Viernes 27 de noviembre del 2020** Se apoyó a Obras Públicas para unas líneas de drenaje y agua; se conectó una toma en la calle Libertad; se tiró un viaje de escombros y se acarreó un viaje de tepetate **Lunes 30 de noviembre del 2020** Se siguió apoyando a Obras Públicas para conectar las tomas de la colonia Javier García Paniagua en la calle 5 de mayo pero no había agua.

Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:

Fugas de agua (Búsqueda y reparación)

Prol. Galeana



Preparatoria regional



Fugas de agua (Búsqueda y reparación)

Calle Allende



Calle Moisés Quezada




Instalación de tomas de Agua y Drenaje

-Tomas de agua
(Instalación, tomas nuevas domiciliarias)

*Conexión Agua y Drenaje Calle Pedro Moreno



*Conexión toma de agua Gasolinera Rojemar

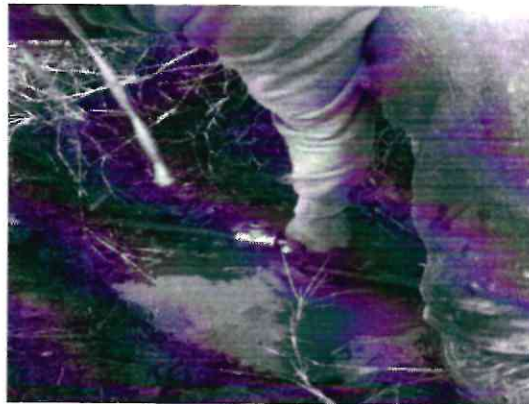

(Apoyo en instalación de tubería hidráulica de 2", en comunidad de "Charapuato")



(Parches por reparaciones)

*Parche en Francisco Gallardo

(Por reparación fugas de agua)



*Parche en calle Libertad



*Parche en calle López Cotilla



*Parche en Calle Ramón López



La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de NOVIEMBRE de 2020

-Ingreso por Agua:

Periodo: 01/11/2020 al 30/11/2020						Total	
Cuota Fija:	\$15,367.00	Bonificación:	\$15,862.78	Reconexión:	\$0.00	\$228,240.43	
Saneamientos:	\$29,330.32	Sanción:	\$5,361.43	Otros:	\$2,859.68		
Infraestructura:	\$5,279.41	Certificados:	\$0.00	Bonificaciones		No. de Recibos: 96	No. de Contratos: 82
Permiso de Instalación:	\$0.00	Reposición:	\$6,599.66	Tercera Edad:	\$1,012.06		
Conexión de Agua:	\$6,446.72	Materiales:	\$4,165.76	Viudas:	\$0.00		
Conexión Alcantarillado:	\$7,895.04	Permiso para Romper:	\$1,411.73	Discapacidad:	\$0.00		
Rezagos:	\$131,284.85	Gastos de Ejecución:	\$4,643.97	Pensionado:	\$0.00		
Recargos:	\$23,457.64	Mano de Obra:	\$0.00				

Los EGRESOS correspondientes a NOVIEMBRE (01 al 30 de NOVIEMBRE de 2020) son los siguientes:

*Luz pozos	418,447.00
*Nómina	81,734.10
*Pago a notificador	3,400.00
*Compensaciones, operativo	1,000.00
*Comisiones bancarias	765.60
*Mantenimiento de equipo de cómputo	835.00
*Mantenimiento de vehículos	6,441.00
*Mantenimiento area de pozos	415.00
*Mantenimiento de herramienta/ cortadora de concreto	2,900.00
*Material de fontanería	2,029.91
*Trabajo con máquina(rotomartillo y/o Retroexcavadora)	4,930.00
*Pipas de agua	6,660.00
*Medicamentos para empleados	3,874.00

TOTAL = \$533,431.61

ATENTAMENTE

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"
"Sufragio efectivo, no reelección"



Juan Mauricio Campos Ábaca

C. JUAN MAURICIO CAMPOS ÁBACA

**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**

REPORTE DE ACTIVIDADES: MES DE DICIEMBRE DE 2020

JUAN MURICIO CAMPOS ABARCA

DIR. SIAPADEC


DEGOLLADO, JALISCO A 09 DE FEBRERO DE 2020

A QUIEN CORRESPONDA:

Degollado Jalisco, a 08 de Febrero del 2020

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2020, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

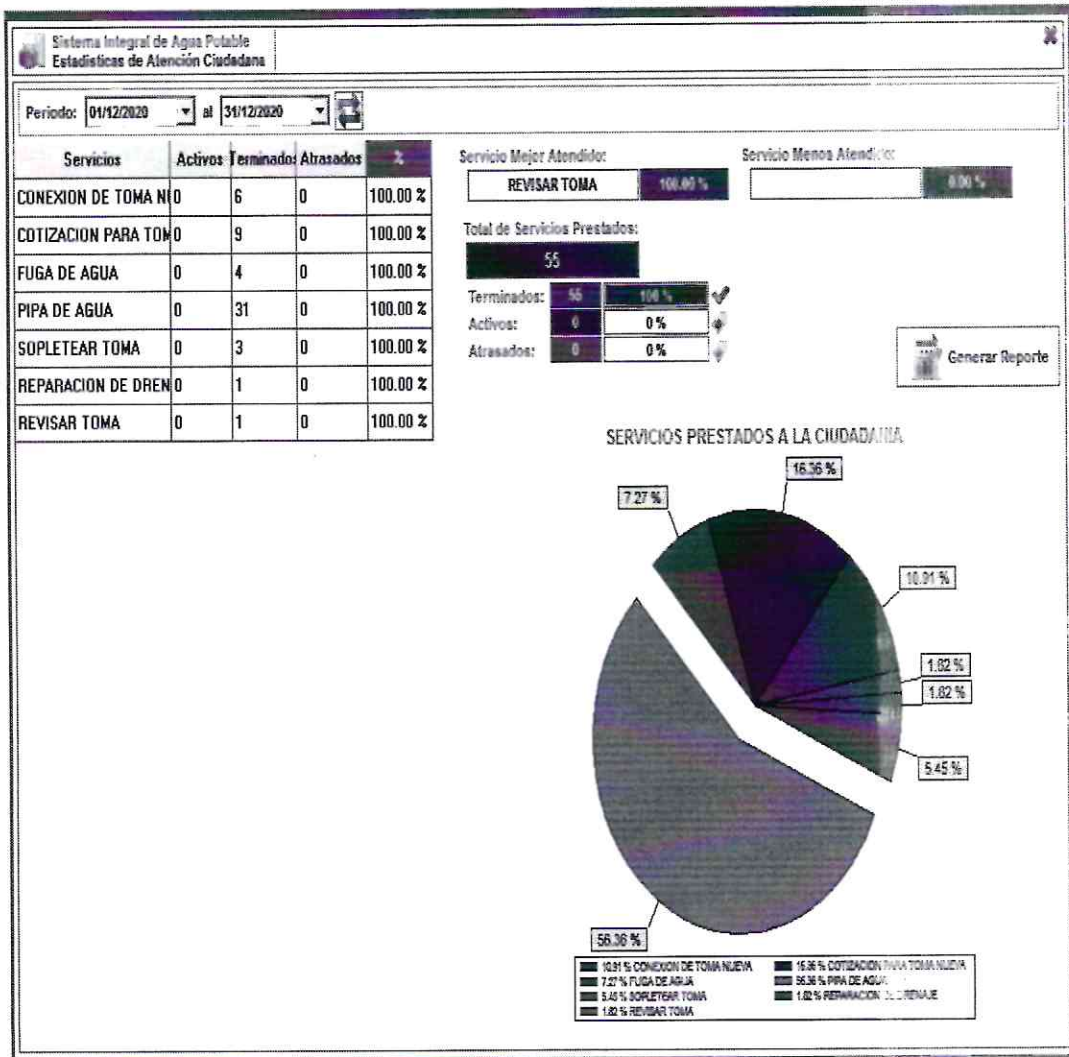

Bitácora de reportes realizados por personal operativo:

Martes 3 de diciembre del 2020 Se terminó de conectar la toma de la calle Leopoldo García #15; se fue a la comunidad de la Sabinilla para checar un problema que tenían de fuga de agua **Miércoles 2 de diciembre del 2020** Gustavo pidió el día y Dionisio trabajo en la pipa **Jueves 3 de diciembre del 2020** Se sopleteó en la calle Aldama #10 y se reparó la fuga de agua en la línea del pozo de la Sabinilla **Viernes 4 de diciembre del 2020** Se reparó una fuga en la calle Leopoldo García y se hizo un registro en esa misma calle, se sopleteó en la calle López Cotilla y se fue con el herrero al cerro de la antena para decirle donde estaba el tubo de fierro podrido para que lo soldara. **Lunes 7 de diciembre del 2020** Se cortó con la cortadora el concreto en la calle López Cotilla, para checar la toma pero hasta el martes tocaba que llegara el agua; se hizo una cotización de agua en la calle Tulipán S/N; se llevó cloro al pozo "Presa 1" y pozo "Presa 2" y al pozo de San José Buen Agua **Martes 8 de diciembre del 2020** Se conectó una toma en la calle San José Buen Agua, se sopleteó una toma en la Col. San José Buen Agua #17, se sopletearon dos tomas en la calle Zapata #345 y #347 y se checó en la calle Allende pero todavía no había agua **Miércoles 9 de diciembre del 2020** Se hizo una cotización de agua y drenaje en la calle Juan de la Barrera S/N; se hizo una cotización para toma de agua en la calle Plutarco Elias Calles #35; se hizo otra cotización para agua en la calle Galeana #42; se hizo una cotización de agua en la calle Corregidora #66; se revisó un drenaje en la calle Manuel Ávila Camacho #1; **Jueves 10 de diciembre de 2020** Se buscó una fuga en la calle Adolfo López Mateos #26; se sopleteó en la calle Javier García Paniagua #24; se conectó una toma en la calle Corregidora #66; se revisó la toma en la calle Jiménez; **Viernes 11 de diciembre de 2020** Se conectó una toma nueva en la Col. Magisterial y se reparó una fuga en la Col. San José Buen Agua **Lunes 14 de diciembre de 2020** Se conectó un drenaje y una toma en la calle Juan Rulfo #67 Col. Juan Gil Preciado; se tapó la manguera de la toma de agua de la gasolinera Rojemar **Martes 15 de diciembre del 2020** Se reparó una fuga de agua en la calle Vallarta Esq. A.S. Bravo; se reparó una línea de agua en la calle Adolfo López Mateos #26; se hizo una cotización se hizo una cotización de agua en la calle Tulipán S/N, se hizo una cotización de agua en la calle 16 de septiembre **Miércoles 16 de diciembre del 2020** Se reemplazaron cuatro tubos de 8" de la línea del pozo de "Tejería" y se sopleteó en el Blvd. Niños Héroe; **Jueves 17 de diciembre de 2021** Se fue a la comunidad de "el Terrero" para cortar con la cortadora de concreto; se rehabilitó una toma en la calle López Cotilla **Viernes 18 de diciembre de 2021** Se llevó cloro al pozo de "Tejería" dos tambos; y se fue a revisar una fuga de agua en la Col. San José Buen Agua; y se fueron al corralón a la posada.

Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:

Fugas de agua (Búsqueda y reparación)



Vallarta Esq. A. S. Bravo

Instalación de tomas de Agua y Drenaje

**-Tomas de agua
(Instalación, tomas nuevas domiciliarias)**



Leopoldo García

Cambio de tramo de tubo de 8" línea de pozo "Tejería"



Apoyo con la máquina cortadora de concreto a la comunidad de "El Terrero"



La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de DICIEMBRE de 2020

-Ingreso por Agua:

Periodo: 01/12/2020 al 31/12/2020						Total	
Cuota Fija:	\$7,040.26	Bonificación:	\$6,786.53	Reconexión:	\$0.00	\$167,603.10	
Saneamiento:	\$20,953.54	Sanción:	\$4,931.20	Otros:	\$1,492.72		
Infraestructura:	\$3,771.60	Certificados:	\$0.00	Bonificaciones		No. de Recibos:	70
Permiso de Instalación:	\$74.04	Reposición:	\$12,712.43	• Tercera Edad:	\$84.58	No. de Contratos:	62
Conexión de Agua:	\$5,821.92	Materiales:	\$4,269.33	• Viudas:	\$0.00		
Conexión Alcantarillado:	\$4,934.40	Permiso para Romper:	\$419.56	• Discapacidad:	\$0.00		
Rezagos:	\$97,727.60	Gastos de Ejecución:	\$3,149.19	• Pensionados:	\$0.00		
Recargos:	\$5,459.27	Mano de Obra:	\$1,632.57				

Los EGRESOS correspondientes a DICIEMBRE (01 al 31 de DICIEMBRE de 2020) son los siguientes:

*Luz pozos	439,001.00
*Nómina	81,977.40
*Aguinaldo año 2020	138,517.90
*Pago a notificador	1,700.00
*Compensaciones, operativo	1,000.00
*Pago ISR Retenciones	43,811.00
*Análisis clínicos	1,403.60
*Comisiones bancarias	777.20
*Formas valoradas	7,505.20
*Mantenimiento de vehículos	9,294.41
*Mantenimiento de pozos	1,000.00
*Renta de rotomartillo	574.20
*Material de fontanería	33,182.00
*Pipas de agua	11,310.00

TOTAL = \$771,053.91

ATENTAMENTE

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"
"Sufragio efectivo, no reelección"

Juan Mauricio Campos

C. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA

**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**



2018-2021
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE DEGOLLADO, JAL.