

REPORTE DE ACTIVIDADES: MES DE ENERO DEL 2023

**C. ALFREDO PEREZ TORRES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE**

DEOLLADO, JALISCO


A 04 FEBRERO DEL 2023

A QUIEN CORRESPONDA:

Degollado Jalisco, a 04 de Febrero del 2023

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 Enero al 31 de Enero del 2023, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

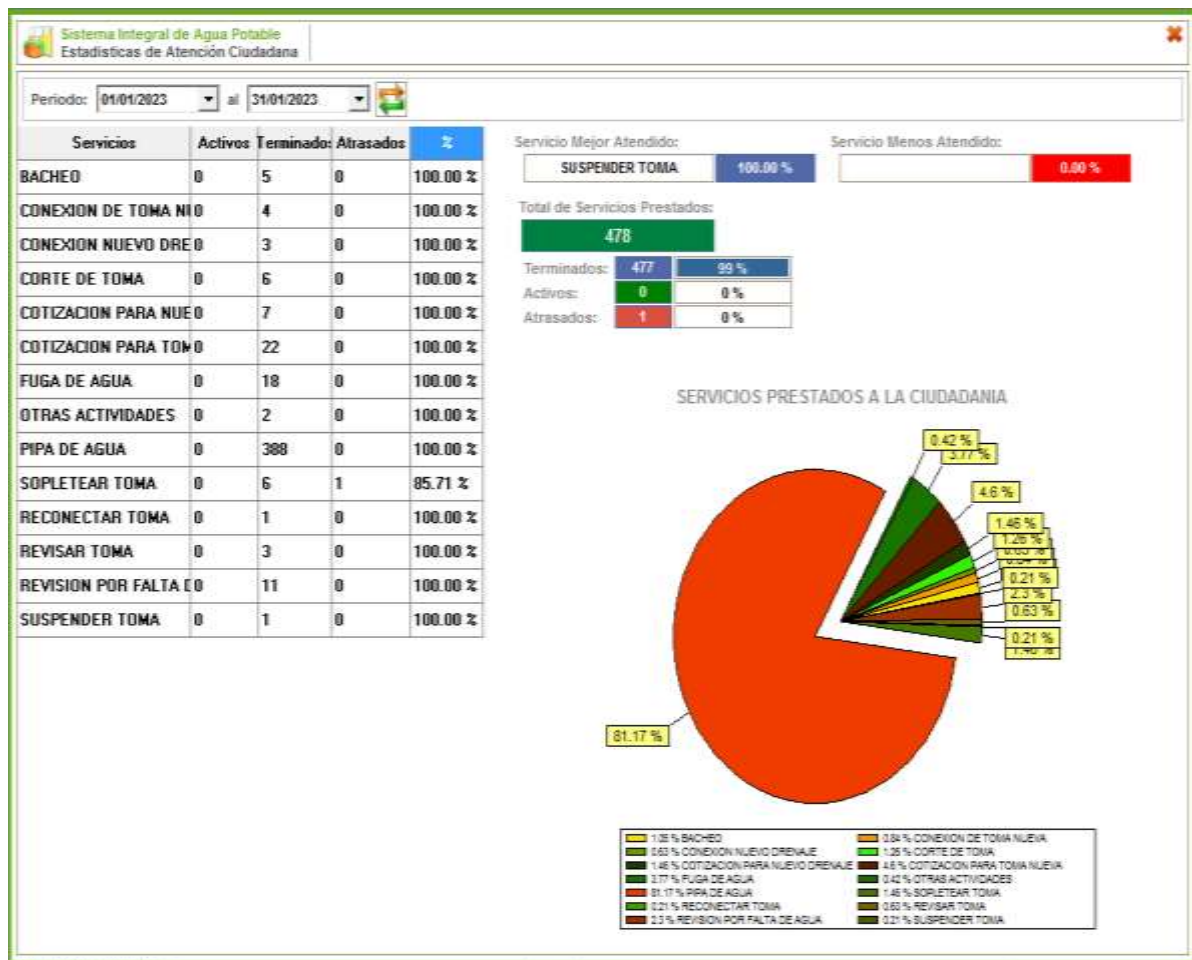

Bitácora de reportes realizados por personal operativo:

LUNES 2 DE ENERO DEL 2023: Se reparó fuga de agua en línea de $\frac{3}{4}$ " que abastece una parte de la colonia Benito Juárez, se utilizó 1m de manguera de $\frac{3}{4}$ ", 2 coples de inserción $\frac{3}{4}$ " PVC, y 4 abrazaderas sinfín. Se reparó fuga de agua en calle López Cotilla, entre 5 de mayo y allende, se utilizó 1 nudo de 12" galvanizado. Se hizo cotización en camino al Tecolote.

MARTES 3 DE ENERO DEL 2023: Se reemplazó toma de agua en Margarito Ramírez esquina con 5 de mayo, se utilizaron 8m de manguera, 1 niple de 2 x $\frac{1}{2}$ " galvanizado, 1 codo de $\frac{1}{2}$ " x 45°, 1 conector cónico de $\frac{1}{2}$ ", $\frac{1}{4}$ de bulto de cemento y 7 $\frac{1}{2}$ botes de arena. Se hizo cotización para toma de agua en calle Avenida de la Paz. Se sopleteó toma de agua en Prol. Guerrero #1000 con la regidora Fabiola, pero no fue solución al problema.

MIÉRCOLES 4 DE ENERO DEL 2023: Se destapó un drenaje en el Mezquitillo. Se revisó toma de agua en los departamentos San Antonio. Se sopleteó toma de agua en calle 5 de febrero #129.

JUEVES 5 DE ENERO DEL 2023: Se revisó fuga de agua en la Tinajera.

VIERNES 6 DE ENERO DEL 2023: Se hizo cotización para drenaje en calle Morelos #316. Se hizo otra cotización para drenaje en calle Mercado #59. Se hizo cotización para toma de agua en San Ignacio del Roble #26-A. Se instaló dosificador en el pozo del Tecolote, se utilizó 1 niple de 2" x $\frac{1}{2}$ " galvanizado, 1 llave de paso, PVC, 1 llave de paso de $\frac{1}{2}$ " de bronce, una "T" $\frac{1}{2}$ " galvanizada y 1 bomba de cloro. Se instaló dosificador en el pozo Arroyo de los Novios, se utilizó 1 llave de paso de $\frac{1}{2}$ " PVC, 1 codo de $\frac{1}{2}$ " PVC, 1 cople de $\frac{1}{2}$ " PVC, 1 bomba para el cloro y 1m de tubo de $\frac{1}{2}$ " PVC.

LUNES 9 DE ENERO DEL 2023: Se sopleteó toma de agua en calle Zaragoza #244. Se Sopleteó toma en calle República #126. Reparación de fuga de agua en calle Margarito Ramírez #33, se utilizó 1/2m de manguera, 1 tuerca unión de $\frac{1}{2}$ " galvanizada y 2 conectores cónicos de $\frac{1}{2}$ " de bronce galvanizado. Se localizó fuga de agua en calle Prol. Jiménez de la colonia Juan Gil Preciado.

MARTES 10 DE ENERO DEL 2023: Se repararon 3 fugas de agua en calle 16 de septiembre, junto al campo del Mule, se utilizaron 3m de tubo de 6" PVC, 6 coples de 6" PVC. Se rentó generador de con Aníbal Martín del Campo. Se rentó máquina excavadora por 5 $\frac{1}{2}$ horas. Se hizo cotización para toma nueva en Av. Roberto Quezada. Se hizo cotización para toma en camino a los Arrayanes. Se localizó fuga de agua en Ávila Camacho #50. Se fue a revisar las tomas del Señor Alfonso medina, en calle corona.

MIÉRCOLES 11 DE ENERO DEL 2023: Se reparó fuga de agua en calle Ángel S. Bravo, esquina con 5 de mayo y Gómez Farías, se utilizó 1 válvula de inserción, se rentó generador y rotomartillo con Aníbal Martín del Campo. De la reparación anterior se retiró un viaje de escombros y se llevó un viaje de tepetate, después se realizó parche de concreto, se utilizó $\frac{1}{4}$ de bulto de cemento, 1 $\frac{1}{2}$ botes de arena y $\frac{1}{2}$ bote de grava. Se hizo cotización para toma de agua en calle Abelardo L. Rodríguez #61. Se llevó la camioneta blanca a soldar con el Sr. Jaime Herrera.

JUEVES 12 DE ENERO DEL 2023: Se hizo corte de concreto en la colonia Benito Juárez para localizar una fuga de agua; se hizo la reparación, se utilizó 1 cople de

½" PVC 2 abrazaderas sinfín, 1 bulto de cemento, 1 carretilla de arena y ½ de grava. Se rentó rotomartillo y generador.

VIERNES 13 DE ENERO DEL 2023: Se hizo cotización para toma nueva en colonia Javier García Paniagua calle San Ignacio de Loyola. Se recogió viaje de escombros de la calle Margarito Ramírez. Se hizo cotización para toma nueva en Carr. Fed. Con la señora Aurora Huaracha. Se revisó toma de agua en calle 5 de febrero con el señor Carlos Guzmán. Se revisó también en 5 de febrero #198. Se reparó fuga de agua en la colonia Independencia, en calle Tulipán, se utilizó 1 llave de paso y un conector cónico.

LUNES 16 DE ENERO DEL 2023: Se reparó fuga de agua en la colonia San José Buen Agua, se utilizó 1 abrazadera de 2" PVC. Se hizo cotización para toma de agua en carril, colonia Javier García Paniagua, para la familia Coronado. Se hizo cotización en calle Rivera, de la colonia Juan Gil Preciado.

MARTES 17 DE ENERO DEL 2023: Se instaló nueva toma de agua en calle San Ignacio de Morelos, en la colonia Javier García Paniagua, se utilizaron 10m de manguera, 1 abrazadera de 2" PVC, 1 válvula, 1 conector, 1 codo pipa de 1" PVC y una reducción de 1" a ½" galvanizada. Se rentó rotomartillo y generador de con Aníbal Martín del Campo. Se instaló drenaje nuevo en calle San Ignacio de Morelos, se utilizaron 4m de tubo de 6" PVC, 1 codo de 6" x 45° PVC y ½ bulto de cemento. Se conectó nueva toma de agua en calle Rivera, se utilizó 1.5m de manguera, 1 abrazadera 2" PVC, 1 conector, 1 válvula y 1 codo de ½" x 90° galvanizado. Se conectó toma nueva en avenida Roberto Quezada, se utilizó una válvula.

MIÉRCOLES 18 DE ENERO DEL 2023: Se arreglaron 5 lavamanos en el DIF municipal, se utilizaron 3 cespols para lavabo, 1 tubo de silicón y 2 empaques chupón de 2". Se reparó fuga de agua en calle Juan Rulfo, se utilizó 1 cople de ½" PVC inserción y 2m de manguera. Se desazolvó drenaje en el Tecolote. Se revisaron dos tomas de agua, una en calle Libertad y otra en 5 de mayo.

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2023: Se instaló toma nueva en calle Abelardo L. Rodríguez #61, solo se apoyó con la mano de obra. Se destapó drenaje en la colonia Independencia. Se reparó fuga de agua en la colonia San José Buen Agua, a un costado del puente, se reemplazó el nudo de ½". Se sopletearon 2 tomas de agua en la calle Daniel Pérez Arias.

VIERNES 20 DE ENERO DEL 2023: Se reparó toma de agua en calle Daniel Pérez Arias, se cambió la toma desde la abrazadera, se utilizó 1 abrazadera de 4" pvc, 1 válvula de ½", 1 conector y 4m de manguera. Se hizo chequeo en el DIF de material necesario para reparaciones.

LUNES 23 DE ENERO DEL 2023: Se realizó parche de concreto en la calle Daniel Pérez donde se reparó la toma el viernes, se utilizó 1 bulto de cemento, 1 carretilla de arena y ½ de grava; se le retiró un viaje de escombros. Se hizo reparación en línea de gas en el DIF municipal, se utilizó 1 conector de cobre de ¾", 1 conector de cobre de ½", 1 reducción de cobre de ½" a ¾", 6m de manguera reforzada para gas salida 3/8, 6 abrazaderas ¼ sinfín y 6 campanas 3/8 para la manguera de gas.

MARTES 24 DE ENERO DEL 2023: Se hizo cotización para toma de agua en calle Irineo Hernández. Se rentó generador y rotomartillo.

MIÉRCOLES 25 DE ENERO DEL 2023: Se hizo revisión del trabajo anterior en el DIF Municipal. Se cotizó nueva toma de agua en la colonia San José Buen Agua.

Se hizo otra cotización para toma de agua en el Tecolote, en la calle Gardenia. Se localizaron posibles fugas en el campito "Mule". Se entregó el rotomartillo y el generador que se rentaron el día de ayer.

JUEVES 26 DE ENERO DEL 2023: Se reparó fuga de agua en calle 5 de febrero, frente al Eléctrico Ayala, se utilizó 1 tapón de 1/2" inserción, se retiró un viaje de escombros y se le echó un viaje de tepetate. Se rentó rotomartillo y generador. Se reparó fuga de agua en calle 5 de febrero, frente al taller de Mujica, se utilizó 1 válvula, 1 conector de 1/2" PVC inserción y 0.5m de manguera, se le retiró el escombros y se le echó un viaje de tepetate. Se sopleteó una toma de agua en calle 5 de febrero #143. Se localizó fuga de agua en calle Jiménez esquina con calle Colón.

VIERNES 27 DE ENERO DEL 2023: Se hizo cotización para drenaje en Pedro Moreno #10. Se entregó rotomartillo y generador que se rentaron el día anterior. Se hizo cotización para toma nueva en calle Juan Silva con el Sr. Ramón Ramírez Hernández.

Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:

Reparación de fugas



Reparación tubería de 2"



Instalación Agua y Drenaje



Reparación drenaje



La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de ENERO de 2023

-Ingreso por Agua:

Período: 01/01/2023 al 31/01/2023						
Cuota Fija:	\$5,258,003.90	Bonificación:	\$1,985,564.50	Reconexión:	\$1,442.80	Total \$5,207,864.00
Saneamiento:	\$1,124,795.00	Sanción:	\$74,298.71	Otros:	\$19,131.84	
Infraestructura:	\$202,468.44	Certificados:	\$0.00	Bonificaciones		No. de Recibos: 2925
Permiso de Instalación:	\$0.00	Reposición:	\$24,791.08	Tercera Edad:	\$71,710.35	No. de Contratos: 2785
Conexión de Agua:	\$16,620.80	Materiales:	\$11,352.00	Viuda:	\$8,139.80	
Conexión Alcantarillado:	\$20,354.40	Permiso para Romper:	\$6,478.00	Discapacidad:	\$0.00	
Rezagos:	\$369,777.49	Gastos de Ejecución:	\$12,836.05	Pensionado:	\$3,488.49	
Recargos:	\$47,964.60	Mano de Obra:	\$2,722.29			